



六、分项报价

(一) 分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

(二) 分项报价明细表

项目编号：HZ20260202-0231

项目名称：中南大学后勤保障部饮食服务中心一食堂油烟净化一体机及厨房灭火系统、七食堂油烟净化系统采购项目（第二次）

包号：

包名称：中南大学后勤保障部饮食服务中心一食堂油烟净化一体机及厨房灭火系统、七食堂油烟净化系统采购项目

分项名称 (标的名称)		规格型号（或项目特征描述）		制造商	品牌	产地	数量	单位	金额（元）		备注
									单价	小计	
(一) 一食堂油烟净化一体机及厨房灭火系统											
一、	单瓶组厨房灭火系统	CMJS10-1	1. 厨房灭火系统启动方式为纯机械式，确保在无电源条件下能够完全启动；变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 2. 厨房灭火系统具有自动探测启动和紧急手拉启动两种工作模式，紧急启动可以降低损失；灭火剂喷射时间 $\geq 15s$ ，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 3. 厨房灭火系统具有冷却水功能，冷却水联动方式为纯机械式，与消防水（或自来水）管路连接，水压 $\geq 0.25MPa$ ，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间 $\leq 2s$ 。 4. 厨房灭火系统控制盘依据 GB/T2423. 2-2008, GB/T2423. 1-2008 标准通过高低温试验，在低温试验（ $\leq -25^{\circ}C$ ， $\geq 16h$ ）中，控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用，在高温试验（ $\geq 70^{\circ}C$ ， $\geq 16h$ ）中控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用。 5. 厨房灭火系统配套的钢丝绳为 316 不锈钢材质，	北京华卫建兴消防器材安全公司	时雨龙	北京	11	套	9696.00	106656.00	



分项名称 (标的名称)	规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
	 符合 GB/T9944-2025 标准要求。 6. 厨房灭火系统感温支架依据 GB/T2423. 22-2012 《环境试验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》标准通过高低温试验，在试验温度从 25℃±5K 开始降温至-25℃，暴露时间≥3h，以规定速率升温至 150℃，暴露时间≥3h，再以相同速率降温至-25℃，此为一个循环，温度变化速度率：按 GB/T2423. 22-2012 第 8.2.3 条优选值执行，不低于 (1±0.2)K/min，循环次数≥5，检测机械动作顺畅、无卡滞，外观无裂纹、变形。 7. 厨房灭火系统感温片应依据 GB/T228. 1-2021 检测最大拉力应≥3.1kN。 8. 厨房灭火系统灭火性能：需在 2 秒内扑灭明火，≥10 分钟无复燃。 9. 厨房灭火系统灭火药剂应为食用油专用灭火剂，单瓶容量≥12L，需无毒、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3 年。 10. 厨房灭火系统药剂瓶应依据 GB/T2423. 2-2008，GB/T2423. 1-2008 通过高低温试验，在低温试验 (≤-40℃，≥24h) 条件下，表面应无明显变化，在高温试验 (≥200℃，≥24h) 中，表面应无明显变化，灭火药剂贮存容器瓶及容器阀均应使用含镍量大于 8.0wt.% 标准的不锈钢材质。 11. 厨房灭火系统连接喷嘴的药剂管路应全部使用螺纹套丝连接，药剂管道应使用含镍量大于 8.0wt.% 标准的不锈钢材质；药剂喷嘴必须使用灭火专用雾化喷嘴，喷嘴和保护帽均应使用含镍量大于 8.0wt.% 标准的不锈钢或含铜量大于 58% 标准的黄铜等金属材质。 12. 厨房灭火系统感温探测和紧急启动的钢索的材质								



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		 质应使用含镍量大于 8.0wt.% 标准的不锈钢材质。 13. 烟罩内所有管道连接处, 锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品, 避免受高温长时间使用后腐化或松动。 ★14. 厨房灭火装置应符合 XF498-2012 和 CCCF-CP RZ-21:2025 或 CCCF-CPRZ-21:2019 标准, 并获得消防产品认证证书, 承诺中标后供货前提供消防产品认证证书。								
二、	双瓶组厨房 灭火系统	CMJS18-2	北京华卫建兴 消防器材安全 公司	时雨龙	北京	1	套	11415.00	11415.00	





分项名称 (标的名称)	规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
	 始降温至-25℃, 暴露时间≥3h, 以规定速率升温至150℃, 暴露时间≥3h, 再以相同速率降温至-25℃, 此为一个循环, 温度变化速度率: 按 GB/T2423. 22-2012 第 8. 2. 3 条优选值执行, 不低于 (1±0. 2) K/min, 循环次数≥5, 检测机械动作顺畅、无卡滞, 外观无裂纹、变形。 7. 厨房灭火系统温感片应依据 GB/T228. 1-2021 检测最大拉力应≥3. 1kN。 8. 厨房灭火系统灭火性能: 需在 2 秒内扑灭明火, ≥10 分钟无复燃。 9. 厨房灭火系统灭火药剂应为食用油专用灭火剂, 单瓶容量≥12L, 需无毒、无污染、无腐蚀性, 灭火剂有效期≥3 年。 10. 厨房灭火系统药剂瓶应依据 GB/T2423. 2-2008, GB/T2423. 1-2008 通过高低温试验, 在低温试验 (≤-40℃, ≥24h) 条件下, 表面应无明显变化, 在高温试验 (≥200℃, ≥24h) 中, 表面应无明显变化, 灭火药剂贮存容器瓶及容器阀均应使用含镍量大于 8. 0wt. % 标准的不锈钢材质。 11. 厨房灭火系统连接喷嘴的药剂管路应全部使用螺纹套丝连接, 药剂管道应使用含镍量大于 8. 0wt. % 标准的不锈钢材质; 药剂喷嘴必须使用灭火专用雾化喷嘴, 喷嘴和保护帽均应使用含镍量大于 8. 0wt. % 标准的不锈钢或含铜量大于 58% 标准的黄铜等金属材料。 12. 厨房灭火系统感温探测和紧急启动的钢索的材质必须使用含镍量大于 8. 0wt. % 标准的不锈钢材质。 13. 烟罩内所有管道连接处, 锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品, 避免受高温长时间使用后腐								



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		化或松动。 ★14. 厨房灭火装置应符合 XF498-2012 和 CCCF-CPRZ-21:2025 或 CCCF-CPRZ-21:2019 标准, 并获得消防产品认证证书, 承诺中标后供货前提供消防产品认证证书。								
三、	油烟净化一体机 1	SJBL 1. 产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2. 产品规格: $3200\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm} (\pm 10\%)$ 。 3. 设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制。 4. 本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。 5. 风口方向: 可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6. 产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附, 四大净化核心技术, 烹饪时产生的油烟气体, 进入高度旋转的网盘, 被屏蔽拦截, 再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极, 并在其离心作用下分离, 废油回收净化效率可达 95%以上, 油烟排放符合 GB18483-2001 ($\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$), 噪音 $\leq 65\text{dB}$ 。 7. 屏幕设计: 触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	16896.00	16896.00	
四、	油烟净化一体机 2	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2、产品规格: $4860\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm} (\pm 10\%)$ 。 3、设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制。 4、本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	2	台	25661.00	51322.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
								单价	小计		
		 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 95%以上，油烟排放符合 GB18483-2001(≤2.0mg/m3)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、清洗维护等功能：显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。									
五、	油烟净化一体机 3	SJBL	1、产品采用国标 304 不锈钢材质，厚度≥1.2mm，处理风量：单台≥5000 立方米/h。 2、产品规格：3760mm*1300mm*1020mm(±10%) 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 95%以上，油烟排放符合 GB18483-2001(≤2.0mg/m3)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	19853.00	19853.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。								
六、	油烟净化一体机 4	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2、产品规格: $2730\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm}$ ($\pm 10\%$) 3、设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制 4、本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。 5、风口方向: 可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附, 四大净化核心技术, 烹饪时产生的油烟气体, 进入高度旋转的网盘, 被屏蔽拦截, 再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极, 并在其离心作用下分离, 废油回收净化效率可达 95%以上, 油烟排放符合 GB18483-2001 ($\leq 2.0\text{mg/m}^3$), 噪音 $\leq 65\text{dB}$ 。 7、屏幕设计: 触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	14414.00	14414.00	
七、	油烟净化一体机 5	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2、产品规格: $2200\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm}$ ($\pm 10\%$) 3、设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制 4、本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	2	台	11616.00	23232.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达95%以上，油烟排放符合GB18483-2001(≤2.0mg/m³)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、清洗维护等功能：显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路/断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于IP65。								
八、	油烟净化一体机 6	SJBL	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	24130.00	24130.00	
		1、产品采用国标304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：4570mm*1300mm*1020mm(±10%) 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达95%以上，油烟排放符合GB18483-2001(≤2.0mg/m³)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功								



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。								
九、	油烟净化一体机 7	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2、产品规格: $2100\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm}$ ($\pm 10\%$) 3、设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制 4、本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。 5、风口方向: 可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附, 四大净化核心技术, 烹饪时产生的油烟气体, 进入高度旋转的网盘, 被屏蔽拦截, 再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极, 并在其离心作用下分离, 废油回收净化效率可达 95%以上, 油烟排放符合 GB18483-2001 ($\leq 2.0\text{mg/m}^3$), 噪音 $\leq 65\text{dB}$ 。 7、屏幕设计: 触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	11088.00	11088.00	
十、	油烟净化一体机 8	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2、产品规格: $3890\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm}$ ($\pm 10\%$) 3、设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制 4、本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	2	台	20539.00	41078.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 95%以上，油烟排放符合 GB18483-2001(≤2.0mg/m3)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、清洗维护等功能：显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。								
十一、	油烟净化一体机 9	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质，厚度≥1.2mm，处理风量：单台≥5000 立方米/h。 2、产品规格：3000mm*1300mm*1020mm(±10%) 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 95%以上，油烟排放符合 GB18483-2001(≤2.0mg/m3)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	15840.00	15840.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。								
十二、	油烟净化一体机 10	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2、产品规格: $3100\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm}$ ($\pm 10\%$) 3、设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制 4、本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。 5、风口方向: 可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附, 四大净化核心技术, 烹饪时产生的油烟气体, 进入高度旋转的网盘, 被屏蔽拦截, 再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极, 并在其离心作用下分离, 废油回收净化效率可达 95%以上, 油烟排放符合 GB18483-2001 ($\leq 2.0\text{mg/m}^3$), 噪音 $\leq 65\text{dB}$ 。 7、屏幕设计: 触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	16368.00	16368.00	
十三、	油烟净化一体机 11	SJBL 1、产品采用国标 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 处理风量: 单台 ≥ 5000 立方米/h。 2、产品规格: $4150\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 1020\text{mm}$ ($\pm 10\%$) 3、设备总功率: $\leq 2.5\text{kW}$, 电源: 380V/三相五线制 4、本体阻力: $\leq 500\text{Pa}$; 本体漏风率: $\leq 5\%$ 。	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	2	台	21912.00	43824.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号（或项目特征描述）	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额（元）		备注	
								单价	小计		
		 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 95%以上，油烟排放符合 GB18483-2001(≤2.0m g/m3)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、清洗维护等功能：显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。									
十四、	油烟净化一体机 12	SJBL	1、产品采用国标 304 不锈钢材质，厚度≥1.2mm，处理风量：单台≥5000 立方米/h。 2、产品规格：3310mm*1300mm*1020mm(±10%) 3、设备总功率：≤2.5kW，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。 6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 95%以上，油烟排放符合 GB18483-2001(≤2.0m g/m3)，噪音≤65dB。 7、屏幕设计：触摸屏可一键启动及分别控制各功	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	17477.00	17477.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)		制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
									单价	小计	
			能启停, 具有净化、照明、清洗维护等功能: 显示屏实时显示工作电流、打火、清洗、短路 / 断路、故障提示等。 8. 油烟净化一体机外壳防护等级不低于 IP65。								
(二) 七食堂油烟净化系统											
1	不锈钢封墙板	L*2000mm (±10%)	1. 外形尺寸: L*2000mm (±10%) ; 2. 采用 304 不锈钢板, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 4 号贴塑拉丝板; 3. 左右两侧折边 170 度应与墙体严丝合缝, 采用 U 型槽进行固定; 4. 封墙板左右两侧各带 4 个 $\phi \geq 5\text{mm}$ 沉坑孔、中间偏上部位带 2 个 $\phi \geq 5\text{mm}$ 沉坑孔, 用不锈钢平头螺丝固定; 5. 封墙板与墙体间用结构胶涂匀粘牢, 采用符合最新标准 GB18583《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的建筑用硅酮结构胶, 涂布面积 $\geq$ 封墙板与墙体接触面积的 60%, 涂胶应连续均匀无断点。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	90.57	米	630.00	57059.10	
2	抽气罩	1000mm*1000mm*400mm (±10%)	1. 外形尺寸: 1000mm*1000mm*400mm (±10%) ; 2. 罩体: 国标 304 不锈钢板, 厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 4 号贴塑拉丝板; 3. 每米配 2 块 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm}$ 的 304 不锈钢隔油网; 4. 油网: 304 不锈钢板, 厚度 $\delta \geq 0.6\text{mm}$, 4 号贴塑拉丝板; 5. 不锈钢制造, 防止油污滴落, 配双管 LED 照明防雾灯, 无频闪、无炫光, 功率 $\geq 2 \times 18\text{W}$, 防护等级 $\geq \text{IP65}$; 6. 循环回油槽, 可抽出式集油盒;	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	3	台	1344.00	4032.00	




分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		7. 设备折边必须采用防划伤工艺处理; 8. 烟罩尺寸可根据现场实际情况进行微调。								
3	油网烟罩	 1. 外形尺寸: 8760mm*1300mm*550mm(±10%); 2. 罩体: 国标 304 不锈钢板, 厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 4 号贴塑拉丝板; 3. 每米配 2 块 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm}$ 的 304 不锈钢隔油网; 4. 油网: 304 不锈钢板, 厚度 $\delta \geq 0.6\text{mm}$, 4 号贴塑拉丝板; 5. 不锈钢制造, 防止油污滴落, 配双管 LED 照明防雾灯, 无频闪、无炫光, 功率 $\geq 2 \times 18\text{W}$, 防护等级 $\geq \text{IP65}$; 6. 循环回油槽, 可抽出式集油盒; 7. 设备折边必须采用防划伤工艺处理; 8. 烟罩尺寸可根据现场实际情况进行微调。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	台	12614.00	12614.00	
4	排油烟专用风机 1	DYF-12 1. 规格: 排油烟量 $\geq 5500\text{m}^3/\text{h}$, 全压 $\geq 399\text{Pa}$, 额定工况下噪音 $\leq 70\text{dB}$. 2. 箱体框架: 采用铝合金型材, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 均配铝合金角接头搭建; 3. 风柜底座连维修架: 采用国标 8#槽钢制作, 配减振支座; 4. 底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准, 保证零部件的尺寸稳定性, 使箱体框架与面板配合紧密; 5. 风柜配套电机 1 台, 额定电压 380V, 额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$; 6. 风机控制箱 1 台, 匹配 1.5kW 风机使用, 额定电压 380V, 软起动作用, 保护电机; 7. 风机减震支架 1 个, 采用国标 8#槽钢制作, 尺寸配套风柜;	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	苏州	1	套	24324.00	24324.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		 8. 不锈钢风管(法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 60m²。采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐火极限 $\geq 1\text{h}$, 含牛角罩; 9. 镀锌法兰 26 个, 配套风管, Q235B 制作; 10. 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 600*300mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 11. 百叶 1 个, 外形尺寸 600*300mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 12. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。								
5	排油烟 专用风 机 2	DYKF-2 2',  1. 规格: 排油烟量: $\geq 26500\text{m}^3/\text{h}$, 全压: $\geq 599\text{Pa}$, 额定工况下噪音: $\leq 70\text{dB}$。 2. 箱体框架: 采用铝合金型材, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 均配铝合金角接头搭建; 3. 风柜底座连维修架: 采用国标 8#槽钢制作, 配减振支座; 4. 底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准, 保证零部件的尺寸稳定性, 使箱体框架与面板配合紧密; 5. 风柜配套电机 1 台, 额定电压 380V, 额定功率 $\geq 7.5\text{kW}$; 6. 变频风机控制箱 1 台, 匹配 7.5KW 风机使用, 输出电流 17A, 额定电压 380V; 箱体尺寸: 480*300*170mm ($\pm 10\%$), 产品特点: (1) 智能静音, 根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音, 采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音; (2) 变频节能, 能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电; (3)	苏州德粤通风 机电设备有限公司	德粤	苏州	1	套	58383.00	58383.00	

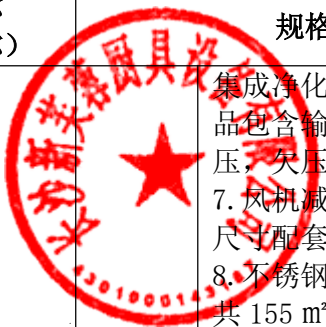

分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
								单价	小计		
		 集成净化器电源控制, 风机净化同步控制; (4) 产品包含输入缺相, 输出缺相, 过流, 电机过载, 过压, 欠压, 散热器过热, 结温过热保护功能。 7. 风机减震、支架 1 个, 采用国标 8#槽钢制作, 尺寸配套风柜; 8. 不锈钢风管(法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 155 m², 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$(不锈钢负差为 5C) , 耐火极限$\geq 1\text{h}$; 9. 镀锌法兰 40 个, 配套风管, Q235B 制作; 10. 含 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 1000*600mm($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$(不锈钢负差为 5C) ; 11. 风量调节阀 4 个, 外形尺寸 400*400mm($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$(不锈钢负差为 5C), 耐温性需满足长期 80~150℃、短时($\geq 30\text{min}$) 150~250℃的工作环境; 12. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。									
6	排油烟 专用风 机 3	DYF-12 "	1. 规格: 排油烟量 $\geq 5500\text{m}^3/\text{h}$, 全压 $\geq 399\text{Pa}$, 额定工况下噪音 $\leq 70\text{dB}$ 。 2. 箱体框架: 采用铝合金型材, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 均配铝合金角接头搭建; 3. 风柜底座连维修架: 采用国标 8#槽钢制作, 配减振支座; 4. 底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准, 保证零部件的尺寸稳定性, 使箱体框架与面板配合紧密; 5. 风柜配套电机 1 台, 额定电压 380V, 额定功率 $\geq 1.5\text{kw}$;	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	苏州	1	套	17463.00	17463.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
								单价	小计		
		 6. 风机控制箱 1 台, 匹配 1.5kW 风机使用, 额定电压 380V, 软起动作用, 保护电机; 7. 风机减震、支架 1 个, 采用国标 8#槽钢制作, 尺寸配套风柜; 8. 不锈钢风管 (法兰连接) 40 m², 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐火极限 $\geq 1\text{h}$, 含牛角罩; 9. 镀锌法兰 20 个, 配套风管, Q235B 制作; 10. 150° C 熔断防火阀 1 个, 外形尺寸 500*400mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 11. 百叶 1 个, 外形尺寸 500*400mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 12. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。									
7	排油烟 专用风 机 4	DYF-12 "	1. 规格: 排油烟量 $\geq 5500\text{m}^3/\text{h}$, 全压 $\geq 399\text{Pa}$, 额定工况下噪音 $\leq 70\text{dB}$ 。 2. 箱体框架: 采用铝合金型材, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 均配铝合金角接头搭建; 3. 风柜底座连维修架: 采用国标 8#槽钢制作, 配减振支座; 4. 底座、风口法兰、立柱等部件均达到产品质量标准, 保证零部件的尺寸稳定性, 使箱体框架与面板配合紧密; 5. 风柜配套电机 1 台, 额定电压 380V, 额定功率 $\geq 1.5\text{kw}$; 6. 风机控制箱 1 台, 匹配 1.5kW 风机使用, 额定电压 380V, 软起动作用, 保护电机; 7. 风机减震、支架 1 个, 采用国标 8#槽钢制作,	苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	苏州	1	套	17354.00	17354.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
								单价	小计		
		 尺寸配套风柜; 8. 不锈钢风管(法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 40 m², 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm(不锈钢负差为 5C) , 耐火极限≥1h, 含牛角罩; 9. 镀锌法兰 19 个, 配套风管, Q235B 制作; 10. 150° C 熔断防火阀 1 个, 外形尺寸 500*400mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm(不锈钢负差为 5C) ; 11. 百叶 1 个, 外形尺寸 400*400mm(±10%) , 采用 304 不锈钢,厚度 δ ≥1.0mm(不锈钢负差为 5C); 12. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。									
8	油烟净化器	SJBL	1. 风量: ≥26500m3/h 2. 额定功率: 220V/≥1kw 3. 额定工况下油烟净化率: ≥98% 4. 适用进口油烟浓度范围: ≤20mg/m3; 经本净化器处理后, 出口油烟排放浓度≤2.0mg/m3; 5. 输入电压 (A.C. /V): 220V, 通过高压包转换输出 6500V、13000V 的中、高压; 阻力: ≤100Pa; 机门前预留保养空间: ≥680mm; 6. 恒压输出电源组, 标配液晶显示屏, 直观显示净化器的运行状态、清洗维护状态等工况; 7. 采用双区一体式电场, 201 不锈钢高压电离区、铝合金吸附区; 8. 开门断电保护, 电源自动灭弧控制; 9. 去锈、磷化、喷涂、烤漆工艺机身; 10. 净化器减震支架: 采用国标 8#槽钢制作, 配套净化器; 11. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接,	深圳世纪百利环保科技有限公司	世纪百利	深圳	1	台	14800.00	14800.00	



分项名称 (标的名称)	规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
	接油盆/密封辅材等。								
9	新风柜 BWF-18 “	苏州北沃环保 设备有限公司	北沃	苏州	1	套	26818.00	26818.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
								单价	小计		
		 10. 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 700*500mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm (不锈钢负差为 5C) ; 11. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等, 包含不低于 7 个鲜风咀 (铝合金材质, 框体铝板厚度 ≥1.2mm, 规格 ≥400*200mm) 。									
10	油烟净化一体机配套材料 1	配套	1. 不锈钢风管 (法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 130 m², 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm (不锈钢负差为 5C) , 耐火极限 ≥1h; 2. 镀锌法兰 60 个, 配套风管, Q235B 制作; 3. 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 700*500mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm (不锈钢负差为 5C) ; 4. 止回阀 4 个, 外形尺寸: 400*400mm (±10%) , 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm (不锈钢负差为 5C) , 耐高温性需满足长期 80~150℃、短时 (≥30min) 150~250℃ 的工作环境; 5. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	套	46547.00	46547.00	
11	油烟净化一体机配套材料 2	配套	1. 不锈钢风管 (法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 172 m², 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm (不锈钢负差为 5C) , 耐火极限 ≥1h; 2. 镀锌法兰 60 个, 配套风管, Q235B 制作; 3. 150° C 熔断防火阀 3 个, 外形尺寸 450*450mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm (不锈钢负差为 5C) ; 4. 止回阀 5 个, 外形尺寸: 400*400mm (±10%) , 采用 304 不锈钢, 厚度 δ ≥1.0mm (不锈钢负差为 5	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	套	57648.00	57648.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
		4. 耐温性需满足长期 80~150℃、短时 (≥30min) 150~250℃ 的工作环境; 5. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。								
12	油烟净化一体机配套材料 3	配套 1. 不锈钢风管 (法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 85 m², 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐火极限 $\geq 1\text{h}$; 2. 镀锌法兰 36 个, 配套风管, Q235B 制作; 3. 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 450*450mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 4. 止回阀 3 个, 外形尺寸: 400*400mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐温性需满足长期 80~150℃、短时 (≥30min) 150~250℃ 的工作环境; 5. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	套	31752.00	31752.00	
13	油烟净化一体机配套材料 4	配套 1. 不锈钢风管 (法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 68 m², 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐火极限 $\geq 1\text{h}$; 2. 镀锌法兰 24 个, 配套风管, Q235B 制作; 3. 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 450*450mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 4. 止回阀 3 个, 外形尺寸: 400*400mm (±10%), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐温性需满足长期 80~150℃、短时 (≥30min) 150~250℃ 的工作环境; 5. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	套	24264.00	24264.00	



分项名称 (标的名称)		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
								单价	小计	
14	油烟净化一体机配套材料 5	配套 1. 不锈钢风管(法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 68 m ² , 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐火极限 $\geq 1\text{h}$; 2. 镀锌法兰 24 个, 配套风管, Q235B 制作; 3. 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 450*450mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 4. 止回阀 3 个, 外形尺寸: 400*400mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐温性需满足长期 80~150°C、短时 ($\geq 30\text{min}$) 150~250°C 的工作环境; 5. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	套	24364.00	24364.00	
15	油烟净化一体机配套材料 6	配套 1. 不锈钢风管(法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 80 m ² , 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐火极限 $\geq 1\text{h}$; 2. 镀锌法兰 36 个, 配套风管, Q235B 制作; 3. 150° C 熔断防火阀 2 个, 外形尺寸 450*450mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C); 4. 止回阀 4 个, 外形尺寸: 400*400mm ($\pm 10\%$), 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐温性需满足长期 80~150°C、短时 ($\geq 30\text{min}$) 150~250°C 的工作环境; 5. 五金杂件/吊杆等配件/B1 级防火硅胶布软接, 接油盆/密封辅材等。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	套	28949.00	28949.00	
16	油烟净化一体机配套材料 7	配套 1. 不锈钢风管(法兰连接), 按成品展开面积计量, 共 63 m ² , 采用 304 不锈钢, 厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为 5C), 耐火极限 $\geq 1\text{h}$; 2. 镀锌法兰 30 个, 配套风管, Q235B 制作;	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	怡厨	长沙	1	套	23934.00	23934.00	



分项名称 (标的名称)	规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
	3. 150℃ C熔断防火阀2个,外形尺寸450*450mm(±10%),采用304不锈钢,厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为5C); 4. 止回阀4个,外形尺寸:400*400mm(±10%),采用304不锈钢,厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ (不锈钢负差为5C),耐温性需满足长期80~150℃、短时($\geq 30\text{min}$)150~250℃的工作环境; 5. 五金杂件/吊杆等配件/B1级防火硅胶布软接,接油盆/密封辅材等。								
注:本项目的风机均为离心式通风机。									
投标报价(元):								883898.10	

注:1.本表应对应“采购清单”,按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表,其投标无效。投标人应在分项报价明细表格式中填写各产品的制造商、品牌及产地等内容。

2.不得填写“免费”或“赠与”,也不得进行“零”报价,否则投标无效。

3.如果开标一览表内容与本表内容不一致的,以开标一览表内容为准。

4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的,应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则,本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

5.投标人根据本招标文件第五章 采购需求“采购清单”填写分项报价明细表。

投标人名称(盖单位章):长沙新芙蓉厨具设备有限公司

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):戴议谋

日期:2026年9月22日